

Vu pour être annexé à l'arrêté de mise à jour n°7  
du PLUI du Val des Ussets n°2023-06 du 27 avril 2023

Le Président,  
M. Paul RANNARD



Maire d'Ouvrage  
Commune de Cotamine Sarzin

**Commune de Cotamine Sarzin**

59 Rue de la Mairie  
74270 Cotamine Sarzin  
04 50 77 81 73

Maire d'Ouvrage

**HYDRETTES**  
Équipement de l'eau - Services clients

**HYDRETTES Centre technique principal**  
813, route de champ farçon  
74370 ARCSCHAY  
04 50 27 17 26  
contact@hydrettes.com  
www.hydrettes.com



Nature des Ouvrages

**Commune de Cotamine Sarzin**

**Schéma directeur du réseau d'eau potable**

POSITION - DIAGNOSTIC DES RESEAUX, CAPTAGES, RESERVOIRS

Désignation de la pièce

**VUE EN PLAN**


Réseau existant  
Planche 2/8

Tableau d'assemblage

Echelle	Format	Phase	Numéro d'affaire	Source
1/1000	594x840	AVP	ARE21-019	Plan cadastral informatisé (PCI)
Fichier ARE21-019_plan_reseaux_rendu_final.dwg				

Indice	Date	Modifications	Dessiné	Approuvé
e	-	-	-	-
d	09/02/2023	Approbation	RM	SL
c	02/02/2023	Retour modification	RM	SL
b	03/11/2021	Deuxième édition	RM	MR
a	25/08/2021	Première édition	MR	RM

Noter que toutes les données fournies sur ce plan, du fait de leur caractère informatisé, sont susceptibles d'être modifiées sans préavis et sans notification préalable. Toute utilisation de ces données est faite sous réserve de leur exactitude et de leur actualité.

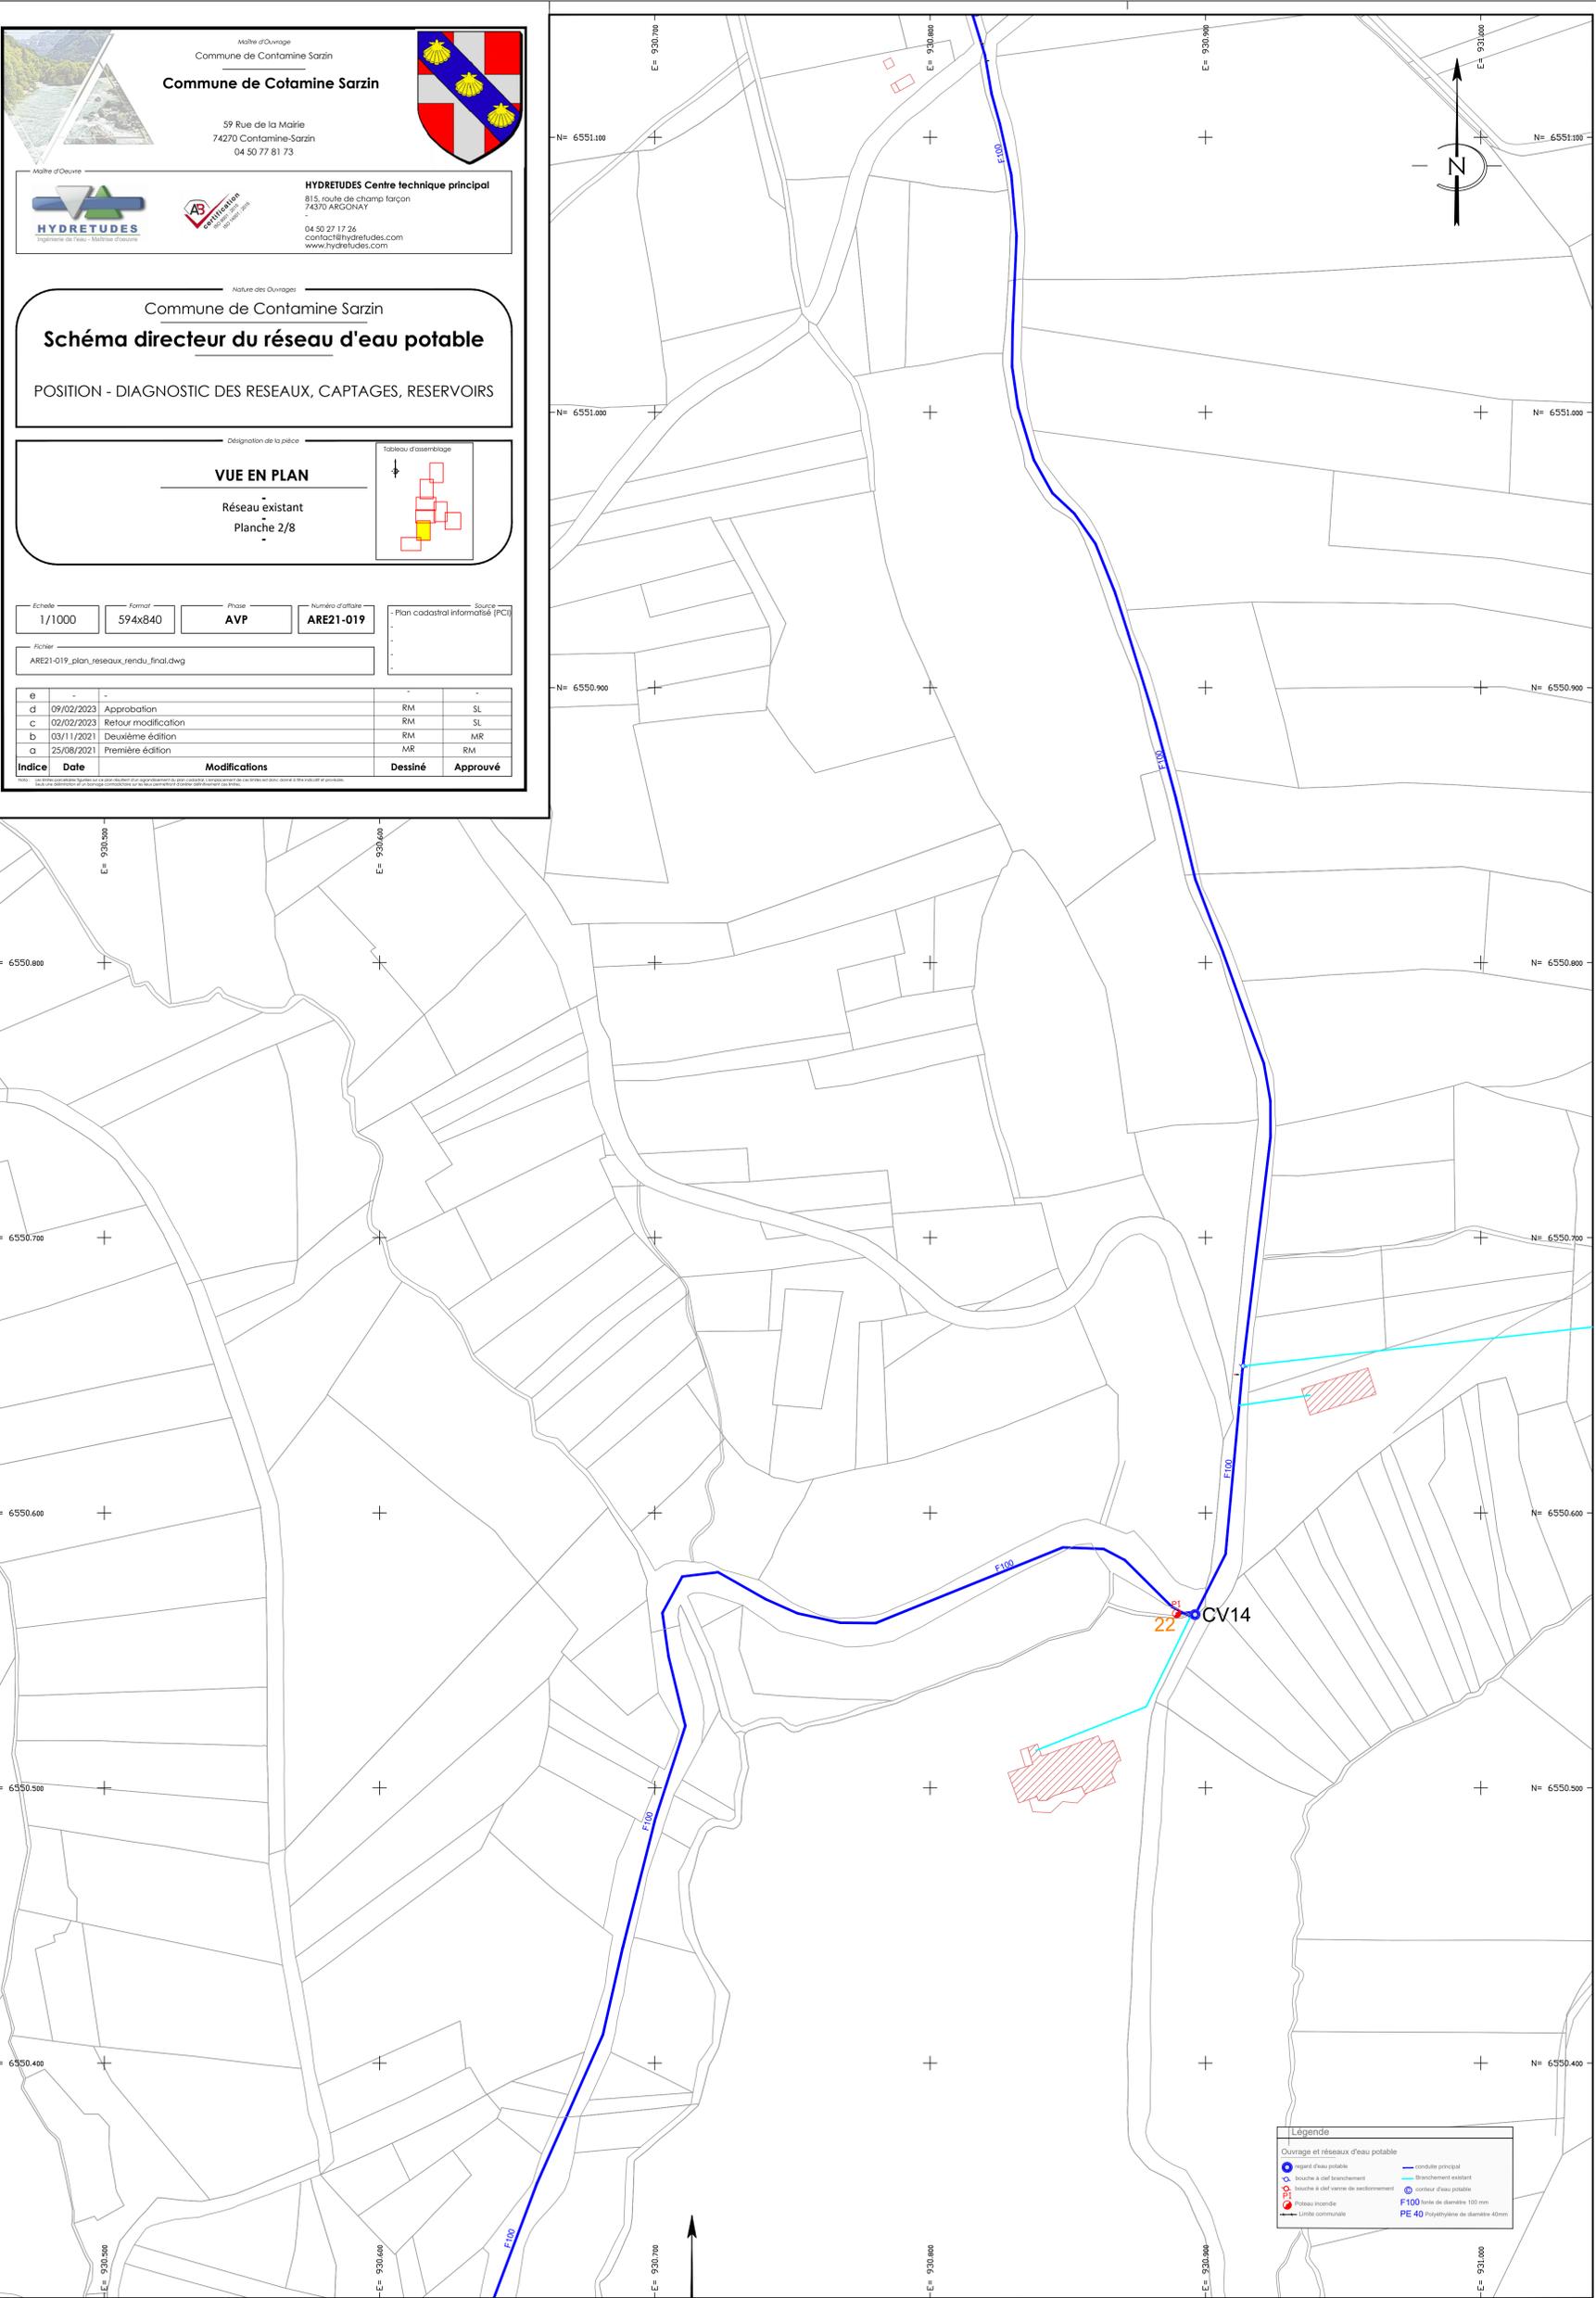

**Légende**

Ouvrage et réseaux d'eau potable

- Point d'eau potable
- Source à ciel ouvert
- Source à ciel fermé de secteur
- Réseau incendie
- Limite communale
- conduite principale
- branchement existant
- contour d'eau potable
- F100 conduite de diamètre 100 mm
- PE 40 polyéthylène de diamètre 40mm